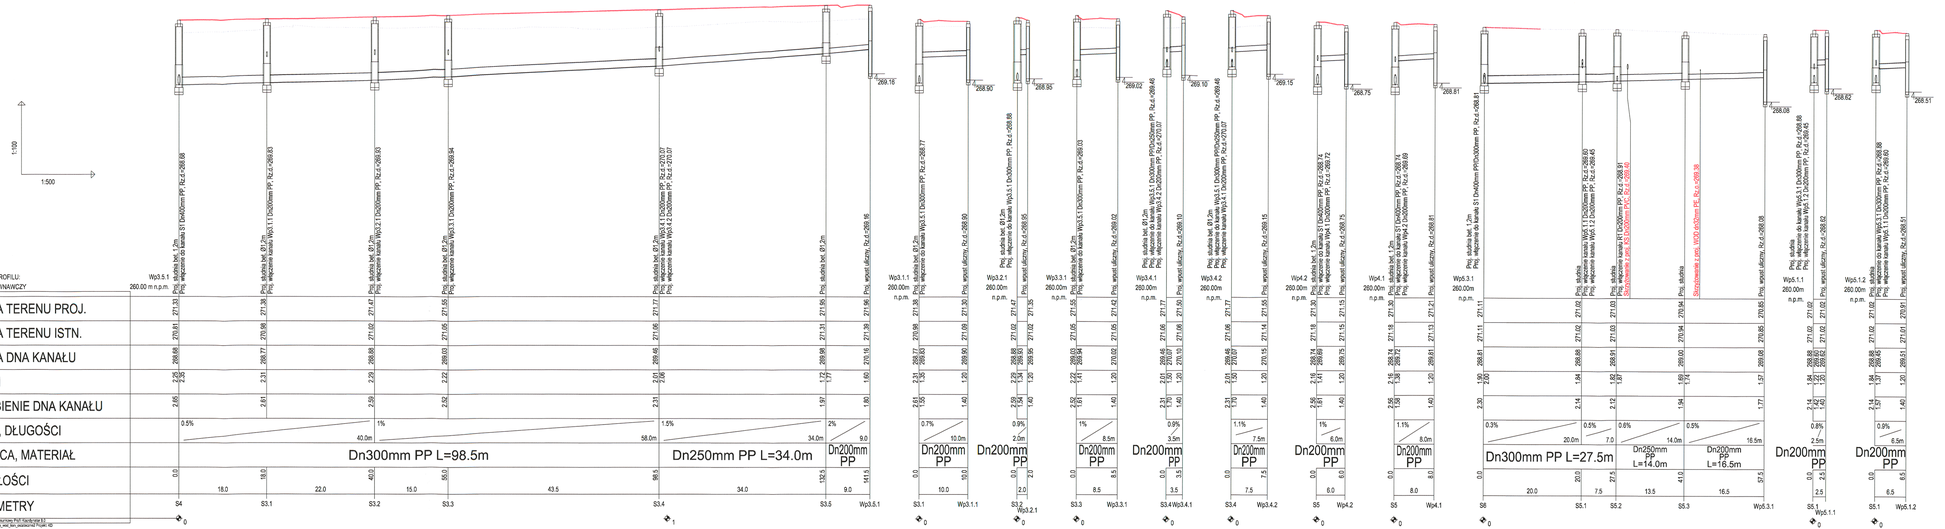
1:500
1:100
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU PROJ.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
NAZIOM
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Wp3.5.1
260.00 m n.p.m.
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału ST1 Dn400mm PP; Rz.d.=268.98
271.83
270.81
268.68
2.65
2.55
0.5%
0.0
18.0
18.0
S4
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie kanału Wp3.1 Dn300mm PP; Rz.d.=268.83
271.38
270.88
268.77
2.61
2.31
40.0m
22.0
40.0
S3.1
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie kanału Wp3.1.1 Dn300mm PP; Rz.d.=268.93
271.47
270.92
268.88
2.59
2.29
1%
15.0
55.0
S3.2
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie kanału Wp3.2.1 Dn300mm PP; Rz.d.=268.93
271.65
271.05
269.03
2.62
2.22
43.5
98.5
S3.3
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie kanału Wp3.3 Dn300mm PP; Rz.d.=268.94
271.65
271.05
269.03
2.62
2.22
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału ST2 Dn400mm PP; Rz.d.=270.07
Proj. włączenie kanału Wp3.4 Dn300mm PP; Rz.d.=270.07
271.77
271.05
269.46
2.31
2.01
58.0m
1.5%
34.0
132.5
S3.4
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału ST2 Dn400mm PP; Rz.d.=270.07
Proj. włączenie kanału Wp3.4.1 Dn250mm PP; Rz.d.=270.07
271.95
271.31
269.98
2.72
1.97
34.0m
2%
9.0
141.5
S3.5
Wp3.5.1
Proj. wysoki dach. Rz.d.=269.16
269.16
270.16
269.96
1.80
1.60
9.0
150.5
Wp3.5.1
Wp3.1.1
260.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału Wp3.1.1 Dn300mm PP; Rz.d.=268.77
271.38
270.88
268.77
2.61
2.31
0.7%
10.0m
10.0
S3.1
Proj. wysoki dach. Rz.d.=268.90
268.90
270.90
269.90
1.40
1.20
10.0
10.0
Wp3.1.1
Wp3.2.1
260.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału Wp3.2.1 Dn300mm PP; Rz.d.=268.88
271.47
271.05
269.03
2.62
2.22
0.9%
2.5m
2.0
S3.2
Proj. wysoki dach. Rz.d.=268.95
268.95
270.02
269.15
1.20
1.40
2.0
2.5
Wp3.2.1
Wp3.3
260.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału Wp3.3 Dn300mm PP; Rz.d.=268.93
271.65
271.05
269.03
2.62
2.22
1%
8.5m
8.5
S3.3
Proj. wysoki dach. Rz.d.=269.02
269.02
270.02
269.15
1.20
1.40
8.5
11.0
Wp3.3
Wp3.3.1
260.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału Wp3.3.1 Dn300mm PP; Rz.d.=268.46
Proj. włączenie kanału Wp3.4 Dn300mm PP; Rz.d.=270.07
271.77
271.05
269.46
2.31
2.01
0.9%
3.5m
3.5
S3.4/Wp3.4.1
Proj. wysoki dach. Rz.d.=269.10
269.10
270.10
269.90
1.20
1.40
3.5
14.5
Wp3.4
Wp3.4.1
260.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału Wp3.4.1 Dn300mm PP/Dn250mm PP; Rz.d.=268.46
Proj. włączenie kanału Wp3.4.2 Dn250mm PP; Rz.d.=270.07
271.77
271.05
269.46
2.31
2.01
1.1%
7.5m
7.5
S3.4
Proj. wysoki dach. Rz.d.=269.15
269.15
270.15
269.95
1.20
1.40
7.5
22.0
Wp3.4.2
260.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału ST2 Dn400mm PP; Rz.d.=268.74
Proj. włączenie kanału Wp3.5 Dn250mm PP; Rz.d.=268.74
271.55
271.15
269.75
2.16
1.41
1%
6.0m
6.0
S5
Proj. wysoki dach. Rz.d.=268.75
268.75
270.75
269.55
1.20
1.60
6.0
28.0
Wp4.2
Wp4.1
260.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału ST2 Dn400mm PP; Rz.d.=268.74
Proj. włączenie kanału Wp4.2 Dn300mm PP; Rz.d.=268.81
271.30
271.15
269.74
2.16
1.41
1.1%
8.0m
8.0
S5
Proj. wysoki dach. Rz.d.=268.81
268.81
271.21
269.81
1.20
1.40
8.0
36.0
Wp4.1
Wp5.3.1
260.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału ST1 Dn400mm PP/Dn300mm PP; Rz.d.=268.81
271.11
270.11
268.81
1.90
2.00
0.3%
20.0m
6.0
S6
Proj. studnia
Proj. włączenie kanału Wp5.1.1 Dn300mm PP; Rz.d.=268.83
Proj. włączenie kanału Wp5.1.2 Dn300mm PP; Rz.d.=268.45
271.02
270.02
268.83
1.84
1.97
0.5%
7.0m
7.0
S6.1
Proj. studnia
Proj. włączenie kanału PT Dn200mm PP; Rz.d.=268.91
Strzałchawka 2 pm; RZ.Strzałchawki PVC; Rz.d.=269.48
271.03
270.94
268.91
1.69
1.74
0.8%
14.0m
14.0
S6.2
Proj. studnia
Strzałchawka 2 pm; RZ.Strzałchawki PVC; Rz.d.=269.38
271.03
270.94
269.00
1.69
1.74
0.5%
16.5m
8.5
S6.3
Wp5.3.1
260.00m
n.p.m.
271.03
270.85
269.08
1.57
1.77
27.5
41.0
Wp5.3.1
Wp5.1.1
260.00m
n.p.m.
Proj. studnia
Proj. włączenie do kanału Wp5.5.1 Dn300mm PP; Rz.d.=268.88
Proj. włączenie kanału Wp5.1.2 Dn300mm PP; Rz.d.=268.45
271.02
270.02
268.82
1.85
1.95
0.8%
2.5m
2.5
S6.1
Proj. wysoki dach. Rz.d.=268.92
268.92
270.91
268.97
1.74
1.91
41.0
43.5
Wp5.1.1
Wp5.1.2
260.00m
n.p.m.
Proj. studnia
Proj. włączenie do kanału Wp5.5.1 Dn300mm PP; Rz.d.=268.88
Proj. włączenie kanału Wp5.1.2 Dn300mm PP; Rz.d.=268.45
271.02
270.02
268.88
1.84
1.97
0.9%
6.5m
6.5
S6.1
Proj. wysoki dach. Rz.d.=268.91
268.91
270.91
268.97
1.74
1.91
43.5
50.0
Wp5.1.2
Dn300mm PP L=98.5m
Dn250mm PP L=34.0m
Dn200mm PP
Dn200mm PP
Dn200mm PP
Dn200mm PP
Dn200mm PP
Dn200mm PP
Dn300mm PP L=27.5m
Dn250mm PP L=14.0m
Dn200mm PP L=16.5m
Dn200mm PP
Dn200mm PP
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39