U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C
Pp = 4 kW
Pm = 0,54 kW
Pi = 0,54 kW

W OPRACOWANIU PRZEZ TAURON DYSTRYBUCJA | W OPRACOWANIU PRZEZ INWESTORA

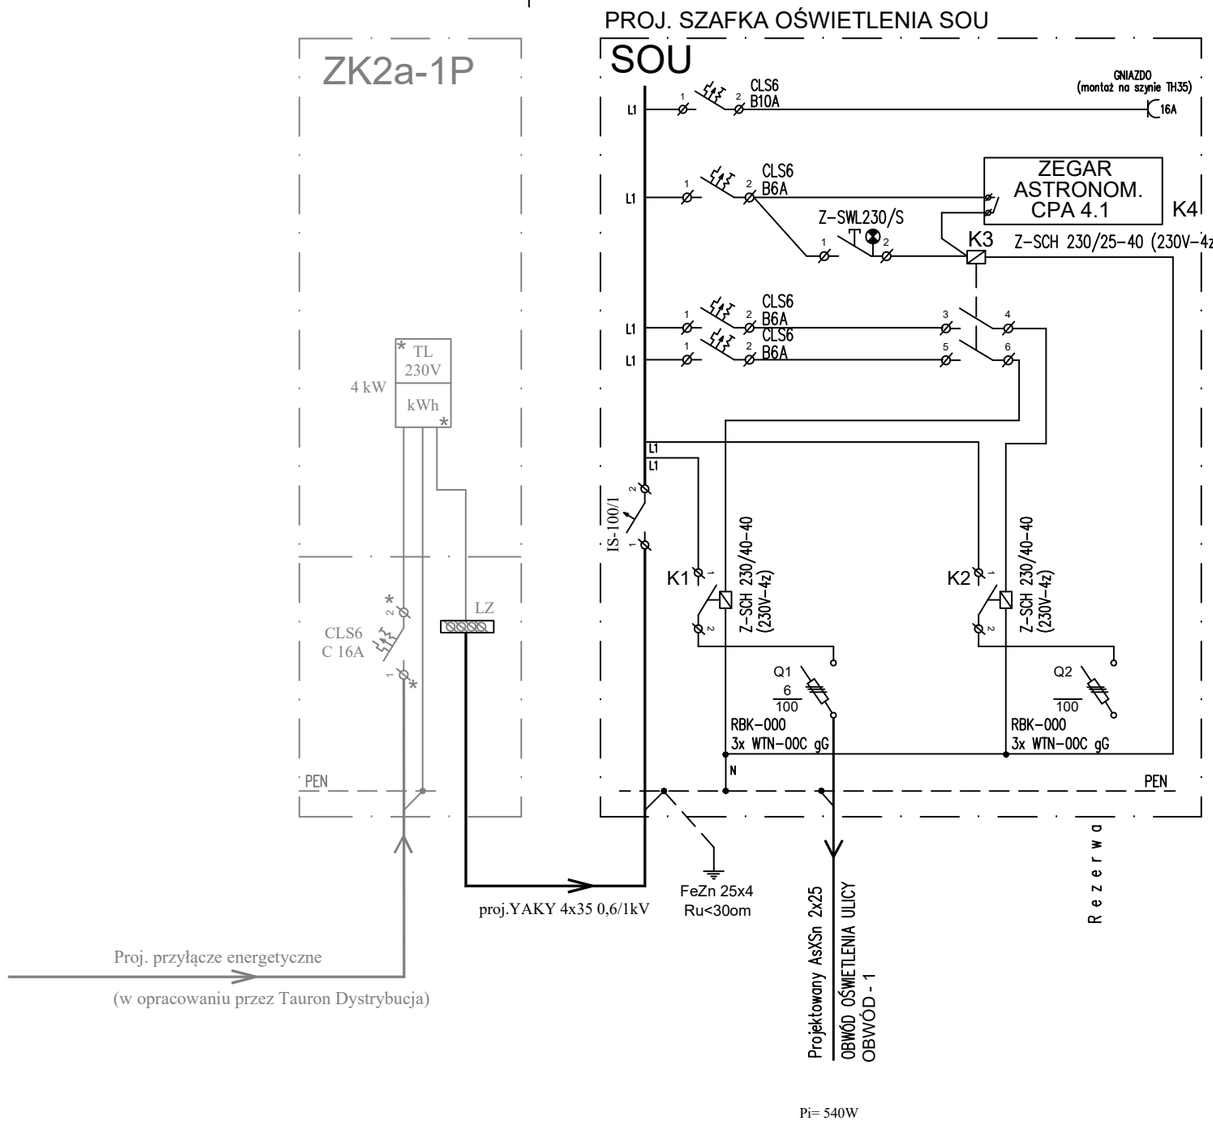

Pi= 540W
10/540

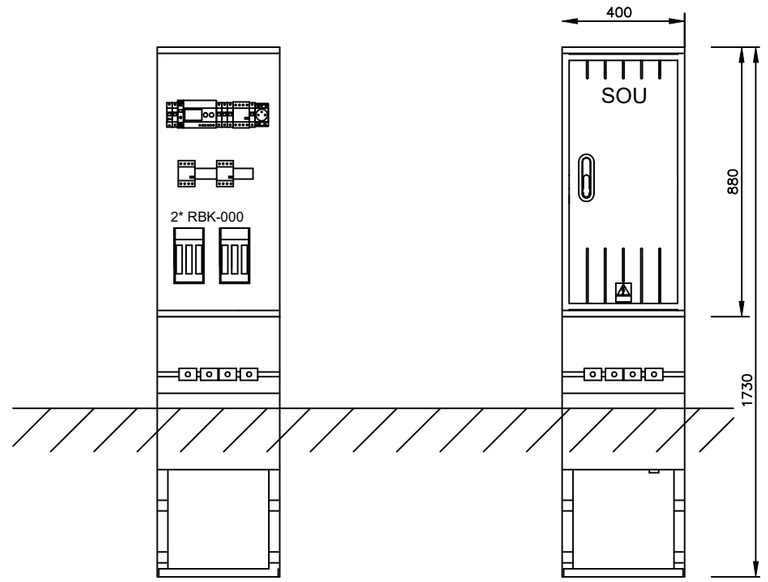

SOU:
TYP1: 1x SST 40x88, gł.25
TYP2: 1x FT- 40, gł.25

Głębokość: 250mm

UWAGA!

1. Projektowaną szafkę SOU zabudować jako wolnostojącą przy złączu pomiarowym
2. Szafka SOU w zakresie opracowania i wykonania Inwestora

* Przystosować do oplombowania

mat
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121
4matbiuro@gmail.com
www.4mat.net.pl

SKALA	DATA	NR RYS.
———	06.2019	E-04

OBIEKT: OŚWIETLENIE DROGOWE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
NAZWA PROJEKTU: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM	OPRACOWAŁ:	J. Białecki
RYSUNEK: SCHEMAT IDEOWY SZAFKI "SOU"	SPRAWDZIŁ:	inż. Krystian Tront nr upr. 189/98
INWESTOR: Gmina Gródek nad Dunajcem, 33-318, Gródek nad Dunajcem 54		
LOKALIZACJA: m. Sienna, droga gminna, działki:236/6, 240, 243/4		