


SCHEMAT INSTALACJI DETEKCJI GAZU W KOTŁOWNI

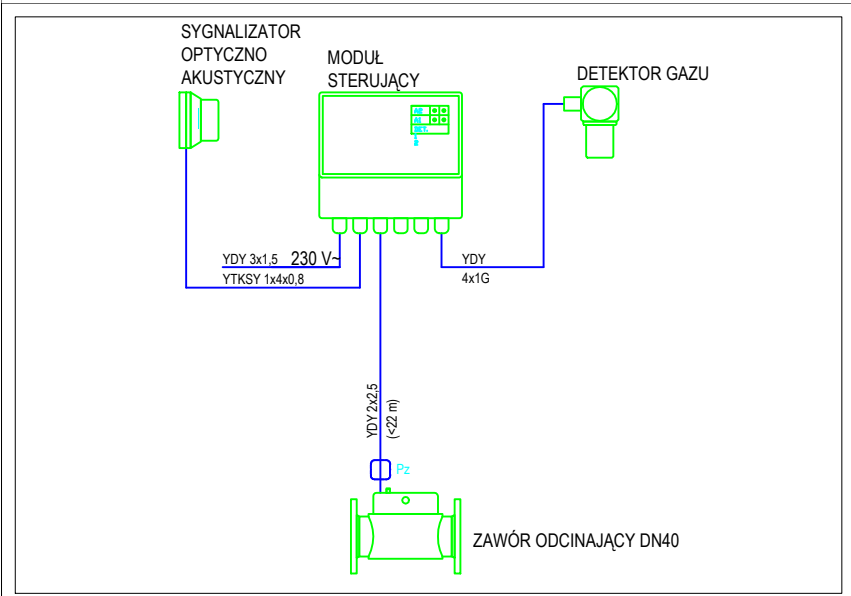

LEGENDA:

- instalacja centralnego ogrzewania - powrót
- instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
- instalacja ciepła technologicznego centrale - powrót
- instalacja ciepła technologicznego centrale - zasilanie
- instalacja ładowania zasobnika c.w.u. - powrót
- instalacja ładowania zasobnika c.w.u. - zasilanie
- instalacja kotłowa - powrót
- instalacja kotłowa - zasilanie

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					
Inwestor	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem				B.V.F.K
Obiekt i adres	Szkoła Podstawowa Sienna 27,33-318 Gródek nad Dunajcem z działką numer 230 obręb: Zbyszyce (0010), gm. Gródek n/Dunajcem (121003 2)				STUDIO
Temat	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Siennie polegająca na budowie budynku szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą; utwardzeniem oraz niwelacją terenu, budową chodników wewnętrznych, wewnętrznej drogi ppoż, przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudową wewnętrzną instalacją wod-kan, budową kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, co, instalacji elektrycznej.				
Treść rysunku	INSTALACJA C.O. I C.T.	Nr uprawnień	Podpis	Data	09/2020
Autor opracowania	mgr inż. Paweł Gadzała	MAP/0310/PWBS/15		Skala	1:100
Współpraca				Nr Rys.	19
Sprawdzający	mgr inż. Romana Indyk	172/99			